


Absender

Bauvorhaben

Unterschrift

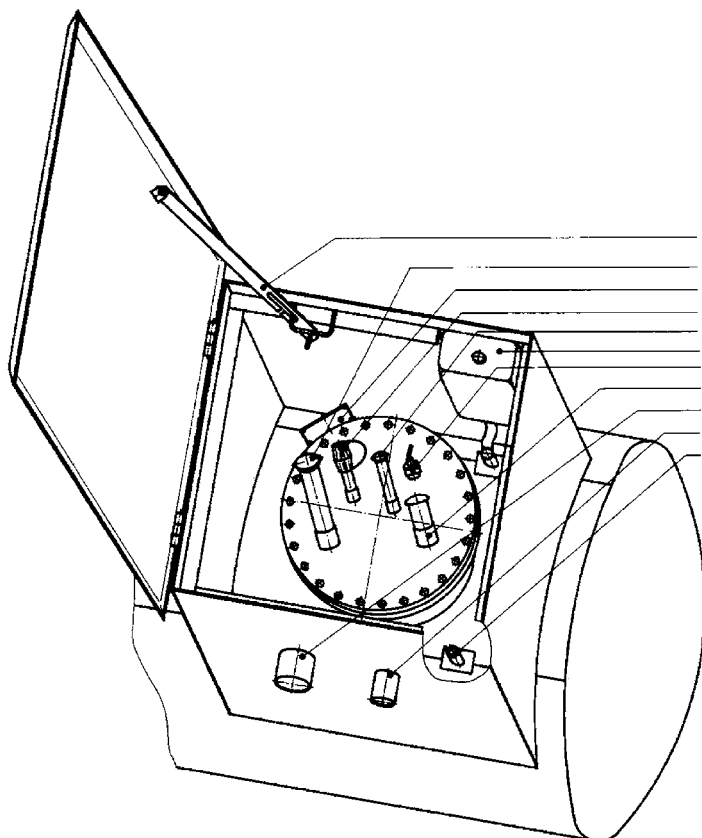

- Feststellvorrichtung für Schachtdeckel
- Füllrohr
- Behälterschild nach DIN
- Grenzwertgeber
- Peilstab
- Leckflüssigkeitsbehälter
- Kombinationsverschraubung
- Entlüftung
- Rohrdurchführung DN 100
- Rohrdurchführung DN 50
- Prüfhahn

Lagerung
☐ unterirdisch
☐ oberirdisch

Domschacht
☐ begehbar
☐ befahrbar
☐ wasserdicht

Nenninhalt
☐ 1.000 l
☐ 3.000 l
☐ 5.000 l
☐ 7.000 l
☐ 10.000 l
☐ l

Lagerung von
☐ Heizöl EL
☐ Altöl
☐ Vergaser-/Dieselkraftstoff
☐ sonstige:

Komplett-Ausstattung (Leckanzeige, Grenzwertgeber, Füllrohr, Peilstab usw.)
☐ ja
☐ nein

Sonderbeschichtung
☐ innen
☐ außen